
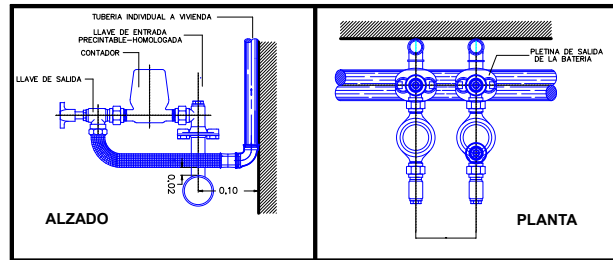


ESQUEMA MONTAJE DE TUBERIA ALIMENTACIÓN Y BATERIA DE CONTADORES

CUMPLIRAN LA NORMA C.T.E. SECCIÓN HS 4 APARTADO 3.2.1.2.7

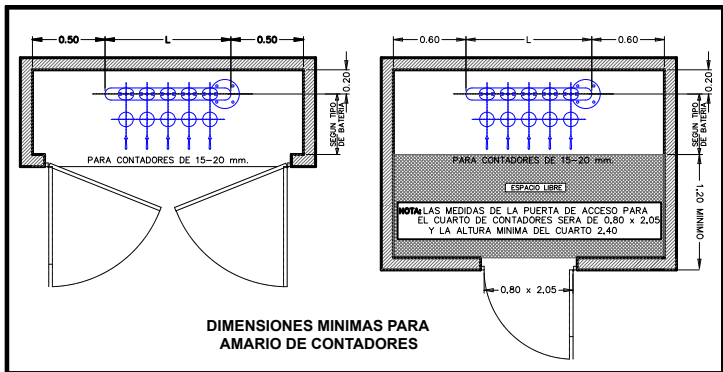


PARA VIVIENDAS TIPO A-B-C-D y E

CARACTERISTICAS			L en metros
Ø	PLETINAS	FILAS	
2"	4	2	0,57
	6	2	0,69
	6	3	0,57
2"	8	2	0,86
	9	3	0,74
	10	2	0,98
	12	2	1,10
	12	3	0,86
	14	2	1,22
	15	3	0,98
	16	2	1,34
	18	2	1,46
	18	3	1,10
	20	2	1,58
	21	3	1,22
	22	2	1,70
	24	2	1,82
	24	3	1,34
	26	2	1,94
	27	3	1,46
	28	2	2,06
30	2	2,18	
3"	30	3	1,58
	33	3	1,75
	36	3	1,87
	39	3	1,99
	42	3	2,11
	45	3	2,23

DIMENSIONES ARQUETA CONTADOR				
25	A= 0,90 m	B= 0,30 m	C= 0,50 m	E= 0,35 m
30	A= 0,90 m	B= 0,30 m	C= 0,50 m	E= 0,35 m
40	A= 1,40 m	B= 0,50 m	C= 0,60 m	E= 0,40 m

Ø	PLETINAS	FILAS	L (metros)	
2"	4	2	0,57	
	6	2	0,69	
	6	3	0,57	
	8	2	0,86	
	9	3	0,74	
	10	2	0,98	
2 1/2"	12	2	1,10	
	12	3	0,86	
	14	2	1,22	
	15	3	0,98	
	16	2	1,34	
	18	2	1,46	
	18	3	1,10	
	20	2	1,58	
	2 1/2"	21	3	1,22
		22	2	1,70
24		2	1,82	
24		3	1,34	
26		2	1,94	
27		3	1,46	
28		2	2,06	
30		2	2,18	
30		3	1,58	
33		3	1,75	
3"	36	3	1,87	
	39	3	1,99	
	42	3	2,11	
3"	45	3	2,23	

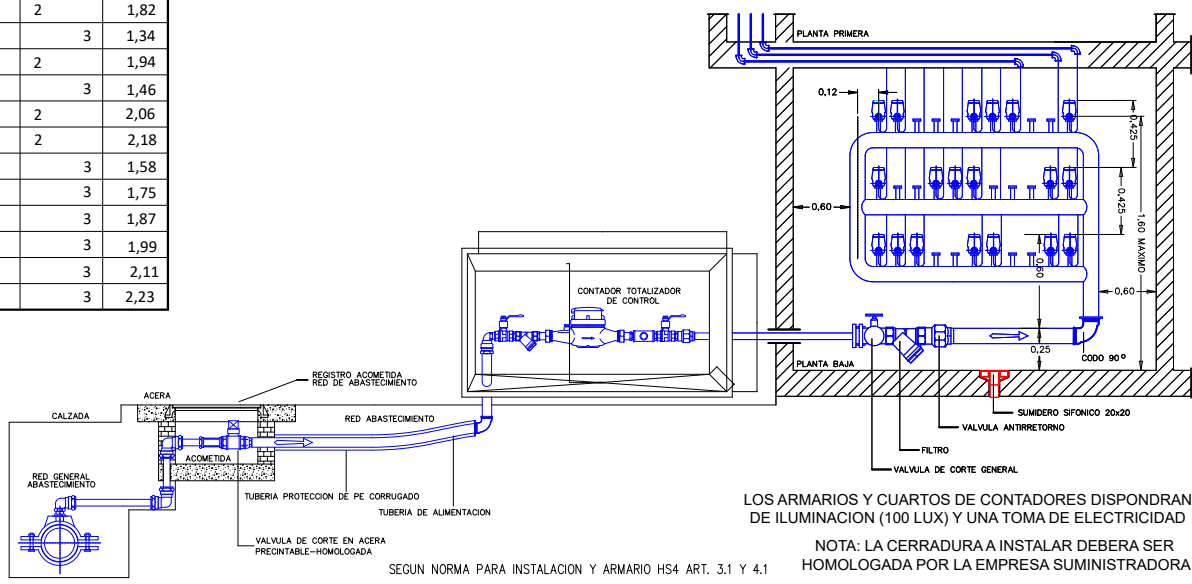

LOS ARMARIOS Y CUARTOS DE CONTADORES DISPONDRAN DE ILUMINACION (100 LUX) Y UNA TOMA DE ELECTRICIDAD
 NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA



ESQUEMA DE MONTAJE DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE CONTADORES

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO

Año: 2015
 Detalle nº: 9.1.25